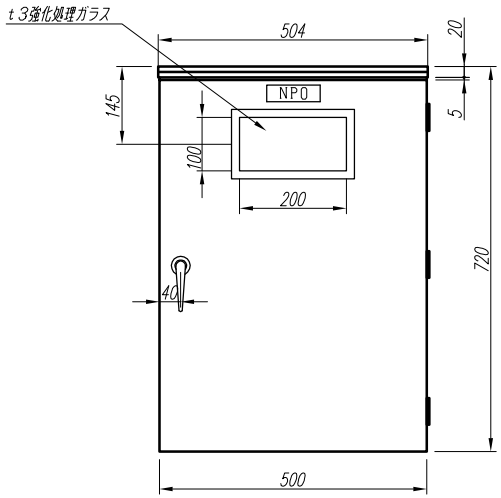

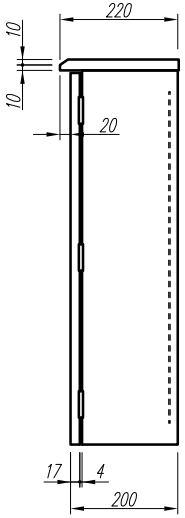

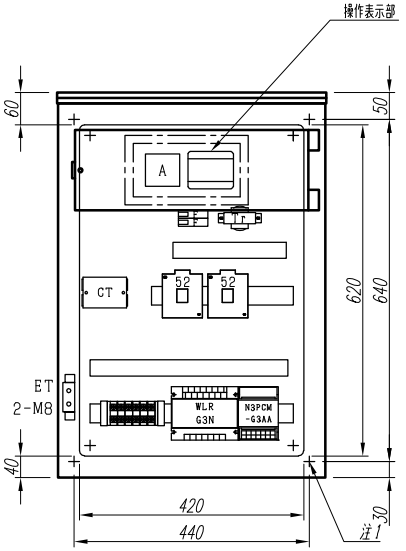

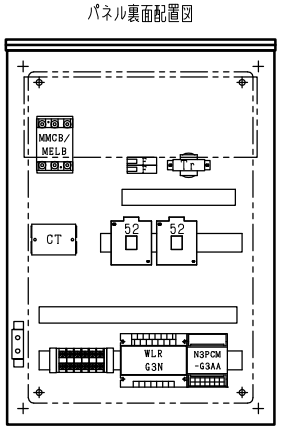

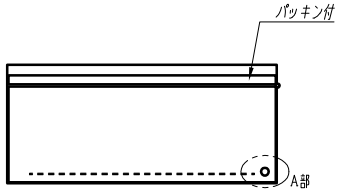



注1）取付孔は設けておりません。
　　取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2）姿図は標準配置図です。オプション等により配置が変更になる
　　場合がありますので御了承願います。
注3）メーターパネル寸法　150 X 436

変更履歴		特記事項	品番	SPGCADAN75	検図	設計	製図	名称	数量
			キャビネット	CJHG705020SC　(屋外露出壁掛)					
			ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺　A3基準		整理番号	ページ
			ボデー	t1.6 (スチール)		1:10			
			ハンドル	A-33-3-1 (キー500)				内外電機株式会社 Naigai Energening Inc.	図番 / 欠
			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					

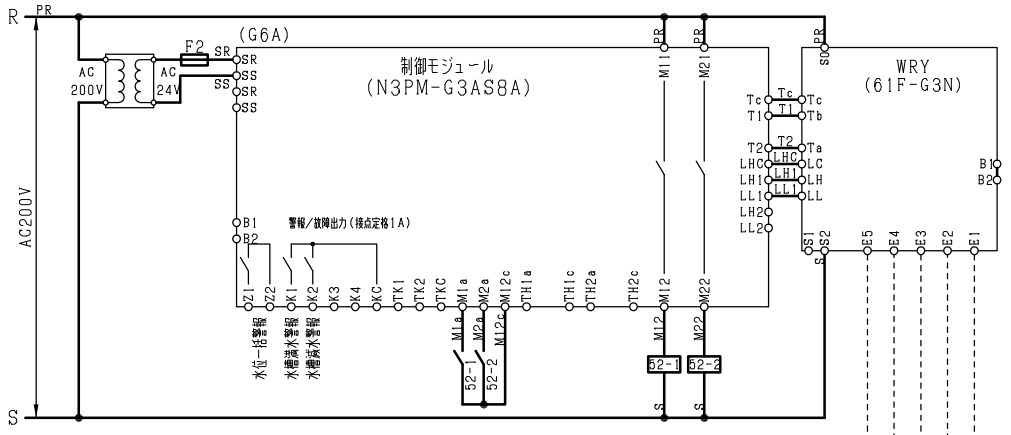

排水の場合はＷＬＲ－Ｇ３Ｎの
Ｔｂの配線をＴａに入れ替えて下さい。
（水位の始動と停止が逆になります。）

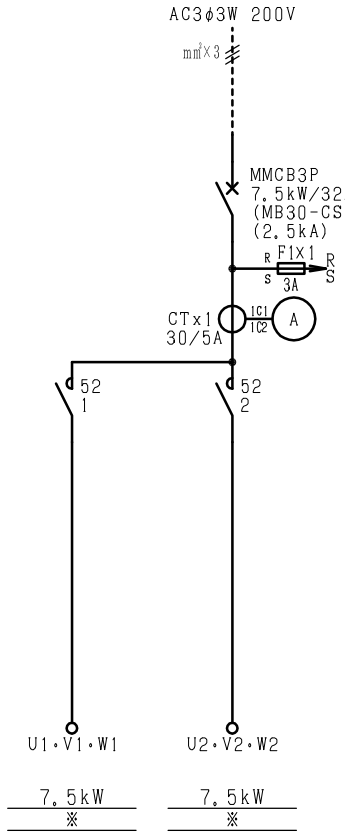

■操作表示部

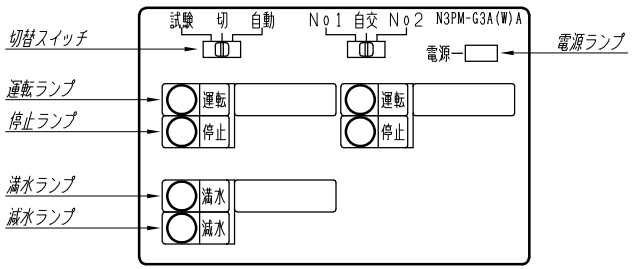

■動作説明

●切替スイッチ

試験：強制 入　No.1：No.1ポンプ単独運転
切　：強制 切　自交：No.1ポンプ，No.2ポンプの交互運転
自動：自動運転　No.2：No.2ポンプ単独運転

●動作（満水・減水警報を兼ねた給水及び排水自動運転）

・水槽の水面がＥ３以下になると始動し、Ｅ２に達するとポンプは停止します。
※排水の場合、Ｅ２に達するとポンプは始動し、Ｅ３になるとポンプは停止します。
・何らかの事故で、水面がＥ１に達すると水槽の満水警報、Ｅ４以下になると水槽の減水警報を出します。

●異常時同時運転［SPNCA（B）DDN、SPGCA（B）DDNのみ］※排水用のみ

・通常自動交互運転していますが、満水警報発生時は、No.1，No.2の２台のポンプが同時運転します。

変更履歴	特記事項	品番 SPGCADAN75	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号					
			作成日			整理番号	ページ
						内外電機株式会社 Naigai Energening Inc.	図番 / 欠