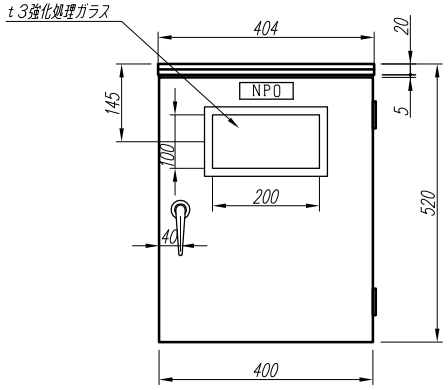

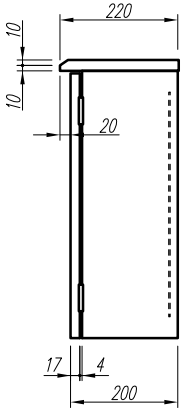

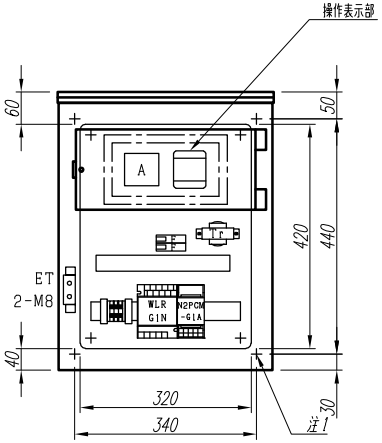

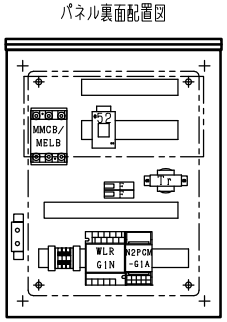





注1）取付孔は設けておりません。
　　取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2）姿図は標準配置図です。オプション等により配置が変更になる
　　場合がありますので御了承願います。
注3）メーターパネル寸法　150 X 336

変更履歴	特記事項	品番	SPGCBBSN22	検図	設計	製図	名称	数量
		キャビネット	CJHG504020SC （屋外露出壁掛）					
		ドア	t1．6（スチール）	作成日	縮尺 A3基準 1:10		整理番号	ページ
		ボデー	t1．6（スチール）					
		ハンドル	A−33−3−1（キー500）				内外電機株式会社 Naigai Energening Inc.	図番 欠
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色（2．5Y9/1近似色）					

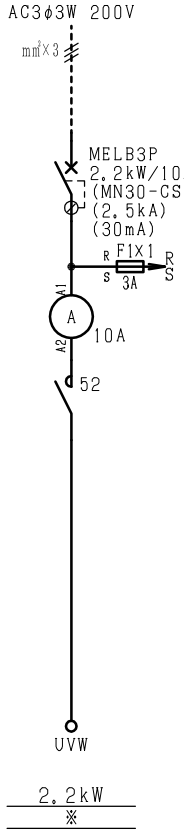

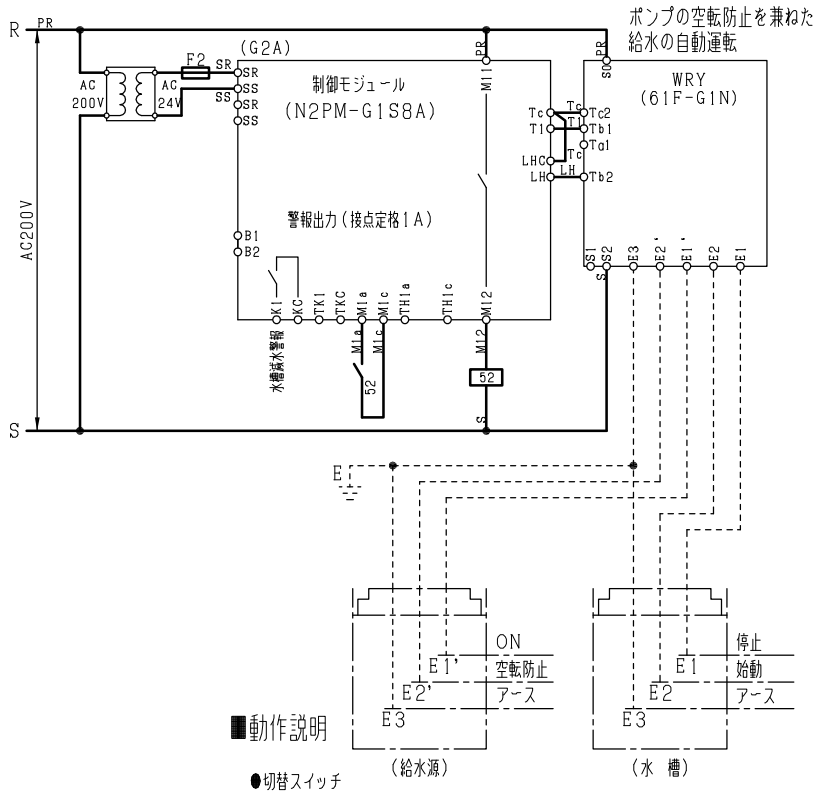

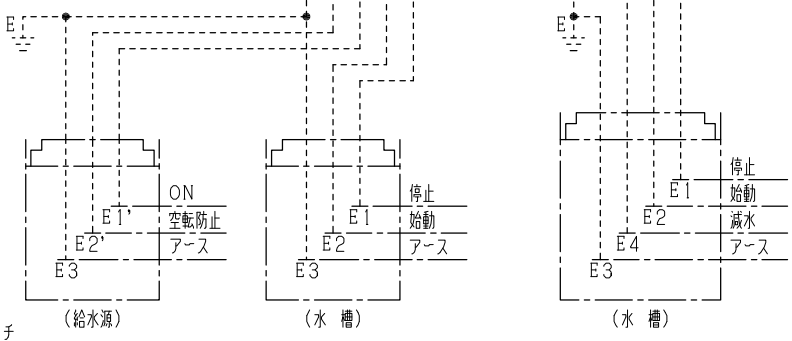

■動作説明

●切替スイッチ
試験：強制 入
切 ：強制 切
自動：自動運転

●動作（空転防止を兼ねた給水自動運転）
・水槽の水面がE2以下になるとポンプは始動し、E1に達するとポンプは停止します。
・給水源の水面がE2' 以下になるとポンプは強制的に停止し空転を防止し、給水源の減水警報を出します。

●動作（異常減水警報を兼ねた給水自動運転）
・水槽の水面がE2以下になるとポンプは始動し、E1に達するとポンプは停止します。
・何らかの事故で、水槽の水面がE4以下になるとポンプは強制的に停止し、水槽の減水警報を出します。

注）単相回路専用品は、3極品を使用していますので左右極に接続してください。
また、THR（熱動継電器）付となり、その信号を受け、故障表示、出力機能が付きます。

●ご注意
停電復旧時、水面がE1'（E4）に達していない場合、空転防止がかかります。

■操作表示部

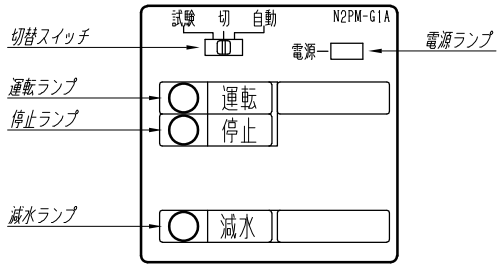

変更履歴	特記事項	品番	SPGCBBSN22		検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号							
				作成日				整理番号	ページ
								内外電機株式会社 Naigai Energening Inc.	図番 / 欠