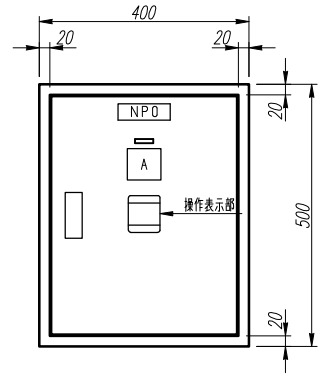

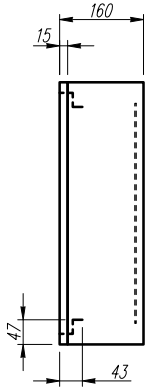

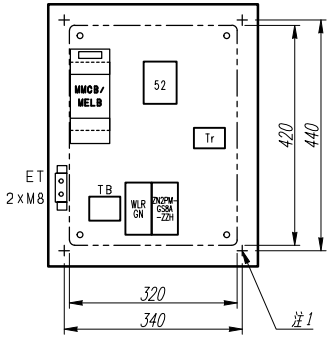



注1）取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2）姿図は標準配置図です。オプション等により配置が変更になる場合がありますので御了承願います。

変更履歴	特記事項	品番	SPNCAASN37	検図	設計	製図	名称	数量
		キャビネット	CMEZ504016SC （屋内露出壁掛）					
		ドア	t1.6（スチール）	作成日	縮尺 A3基準 1:10		整理番号	ページ
		ボデー	t1.6（スチール）					
		ハンドル	スイングハンドル小（キー200）				内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色（2.5Y9/1近似色）					欠

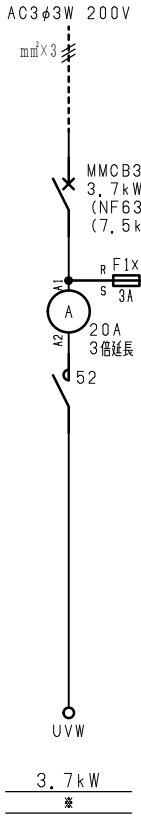

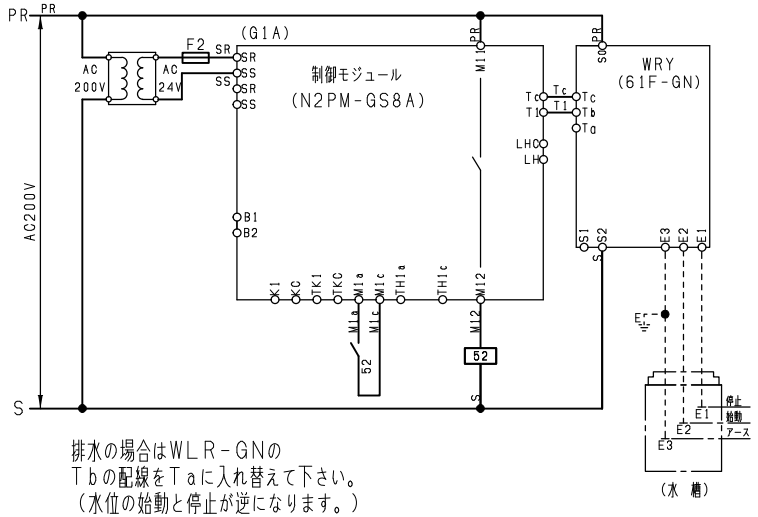

排水の場合はＷＬＲ－ＧＮの
Ｔｂの配線をＴａに入れ替えて下さい。
（水位の始動と停止が逆になります。）

■操作表示部

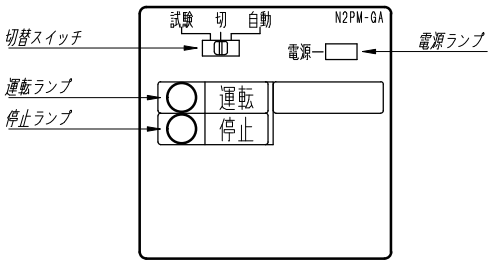

■動作説明

●切替スイッチ
試験：強制 入
切 ：強制 切
自動：自動運転

動作（給水及び排水の自動運転）
・水槽の水面がＥ２以下になるとポンプは始動し、Ｅ１に達するとポンプは停止します。
※排水の場合、Ｅ１に達するとポンプは始動し、Ｅ２以下になるとポンプは停止します。

注）単相回路専用品は、３極品を使用していますので左右極に接続してください。
また、ＴＨＲ（熱動継電器）付となり、その信号を受け、故障表示、出力機能が付きます。

変更履歴	特記事項	品番 SPNCAASN37		検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号						
			作成日				整理番号	ページ
							内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番 / 欠