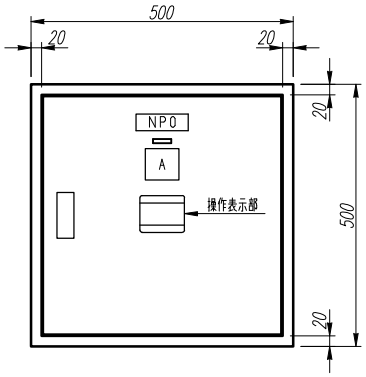

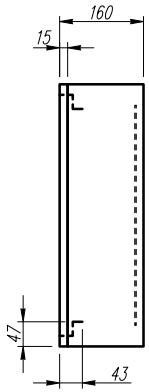

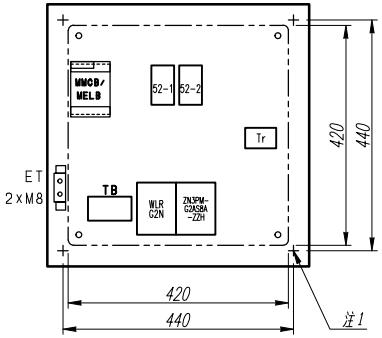



注1）取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2）姿図は標準配置図です。オプション等により配置が変更になる場合がありますので御了承願います。

変更履歴	特記事項	品番	SPNCBCAN07	検図	設計	製図	名称	数量
		キャビネット	CMEZ505016SC （屋内露出壁掛）					
		ドア	t1.6（スチール）	作成日	縮尺 A3基準 1:10		整理番号	ページ
		ボデー	t1.6（スチール）					
		ハンドル	スイングハンドル小（キー200）				内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色（2.5Y9/1近似色）					欠

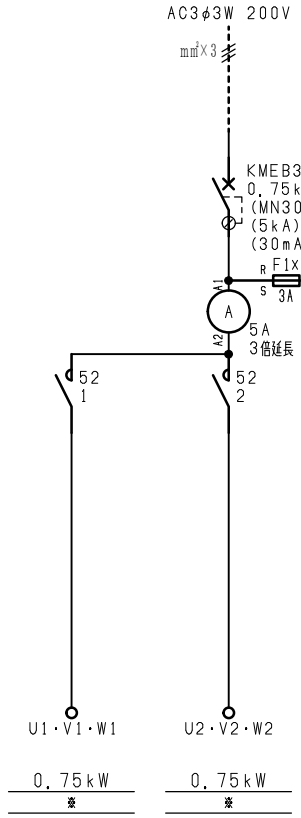

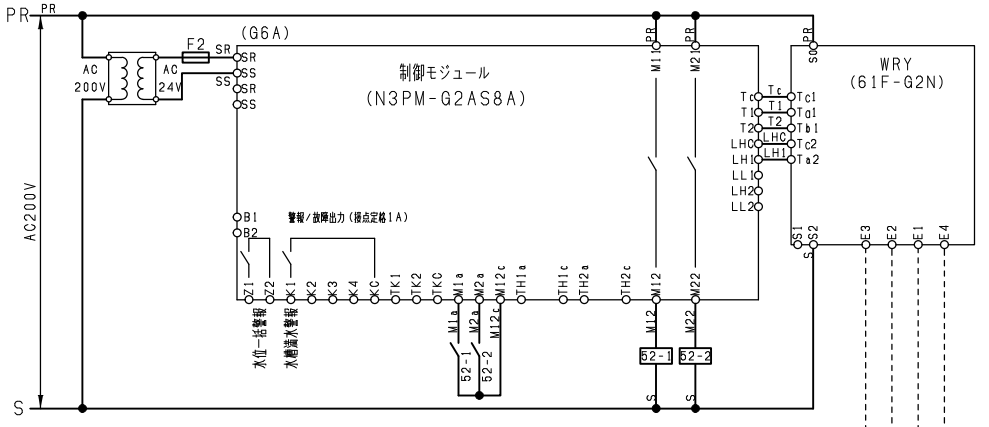

給水の場合はＷＬＲ－Ｇ２Ｎの
Ｔａ１の配線をＴｂ１に入れ替えて下さい。
（水位の始動と停止が逆になります。）

■操作表示部

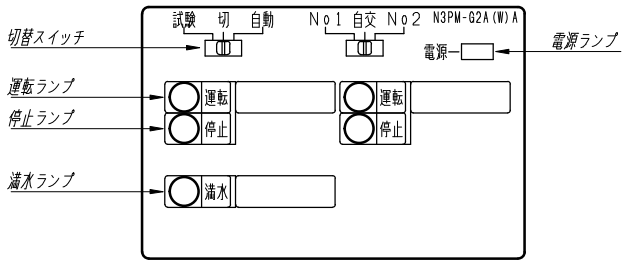

■動作説明

●切替スイッチ
試験：強制 入　No.1：No.1ポンプ単独運転
切　：強制 切　自交：No.1ポンプ，No.2ポンプの交互運転
自動：自動運転　No.2：No.2ポンプ単独運転

●動作（異常満水警報を兼ねた排水及び給水自動運転）
・水槽の水面がＥ１に達するとポンプは始動し、Ｅ２以下になるとポンプは停止します。
※給水の場合、Ｅ２以下になるとポンプは始動し、Ｅ１に達するとポンプは停止します。
・何らかの事故で、水面がＥ４に達すると水槽の満水警報を出します。

●異常時同時運転［SPNCA（B）CDN、SPGCA（B）CDNのみ］※排水用のみ
・通常自動交互運転していますが、満水警報発生時は、No.1，No.2の２台のポンプが同時運転します。

変更履歴	特記事項	品番	SPNCBCAN07		検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号							
				作成日				整理番号	ページ
								内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番 / 欠